



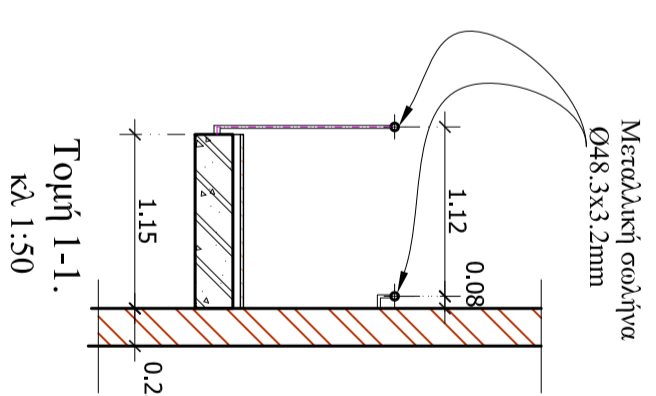

Κάρτη 1ου ορόφου.

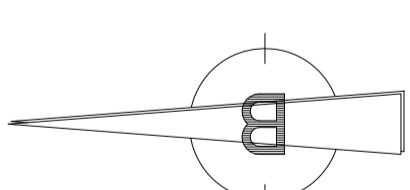

- Παρατηρήσεις:**
- 1.75 — πάχος κορυφοπέλας
 - 2.20 — απόψη κορυφοπέλας
 - 0.80 0.90 — πάχος κορυφοπέλας πατώμα
 - 2.20 0.90 — απόψη κορυφοπέλας
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
Το σιδηρό και η παρόδια λεπτότητα στο το τελικό δάπεδο
- Ανοχές για σοκάλες Δ.Κ. παροχής νερού και αποχέτευσης
Τιμοσύντα Εμπρόσθη αντιστοίχιση 1 οφός πάχος 20mm πάχος OSB και περιβάλλουσες πάχος 50mm

Μέγιστον ύψος σκαλιού εισόδου διαμερίσματος 1.5 cm.

— Θέση συμμετρών μονόδων κάμμετρού

ΩΦΕΛΗΜΑ ΕΜΒΛΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΜ.	ΕΜΒΛΑΔΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΟΜΗΣΗΣ	ΚΑΥΛΑΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ
201	78.62 m ²	19.63 m ²
202	78.83 m ²	19.63 m ²
203	78.23 m ²	21.22 m ²
204	79.11 m ²	20.40 m ²

ANDREAS G. MARKOU & LIODIMITA A. MARKOU
Civil Engineer M. Sc. Civil Engineer M. Sc.
Tel: 257205059 - 99570144 Fax:25720031
E-mail: amarkou52@gmail.com

ΕΡΦΡΟΣΙΝΙ HOUSE

S. JORDANOU CONTRACTORS & DEVELOPERS LIMITED
ΚΑΥΤΑΔΟΣ - ΑΕΜΕΣΟΣ

Αρ. Σχ. 3
Ημερ. 01.2023
Κλί. 1:100
Κάρτη 1ου ορόφου.